Detail A/1-Vertikalschnitt-Deckenanschl. M.1:20



Detail A/2-Vertikalschnitt-Fußbodenanschl. M.1:20

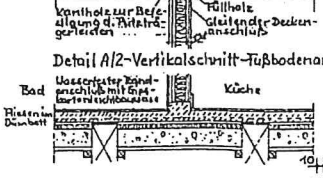

Detail A/3-Vertikalschnitt-Fußbodenanschl. M.1:20



Stahlunterkonstruktionstreppe, Metallgeländer, Holzstufen-Buche (n. Aufmaß)

Detail B - Wandanschluß M.1:5



Detail C - Fußboden i. Küche, Bad/WC - Fußbodenaufbau auf Holzbalkendecke M.1:5
(vorh. Dielung ausbauen)

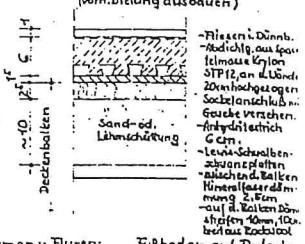

Fußboden auf Podest: (Wohnungseingang) - Fliesen (rutschfest)

Fußböden in Wohnräumen u. Fluren:
- Teppichboden / Belag
- 4,5 cm Knauf-Trockenboden F142 (UB-Verbundelement)
- vorh. Dielung

Neue Türen mit Blättern nach DIN 18101
1. Stahlzarge DIN 18111-130-875×2000-VG-re.
2. " " -90-625×2000-VG-li.
3. " " -90-875×2000-VG-re.

4. Wohnungseingangstür, Nachbau nach Vorbild der anderen Wohnungseingänge (nach Aufmaß)

Bimsstein / Porenbeton z.B. Ytong

Metallfachständerwand mit Beplankung

Achtung:
Türhöhen beziehen sich auf OKF neu!

Maße sind vor Ausführungsbeginn zu überprüfen!

Pläne sind nur in Verbindung mit den Plänen der Faching. und des Statikers gültig!

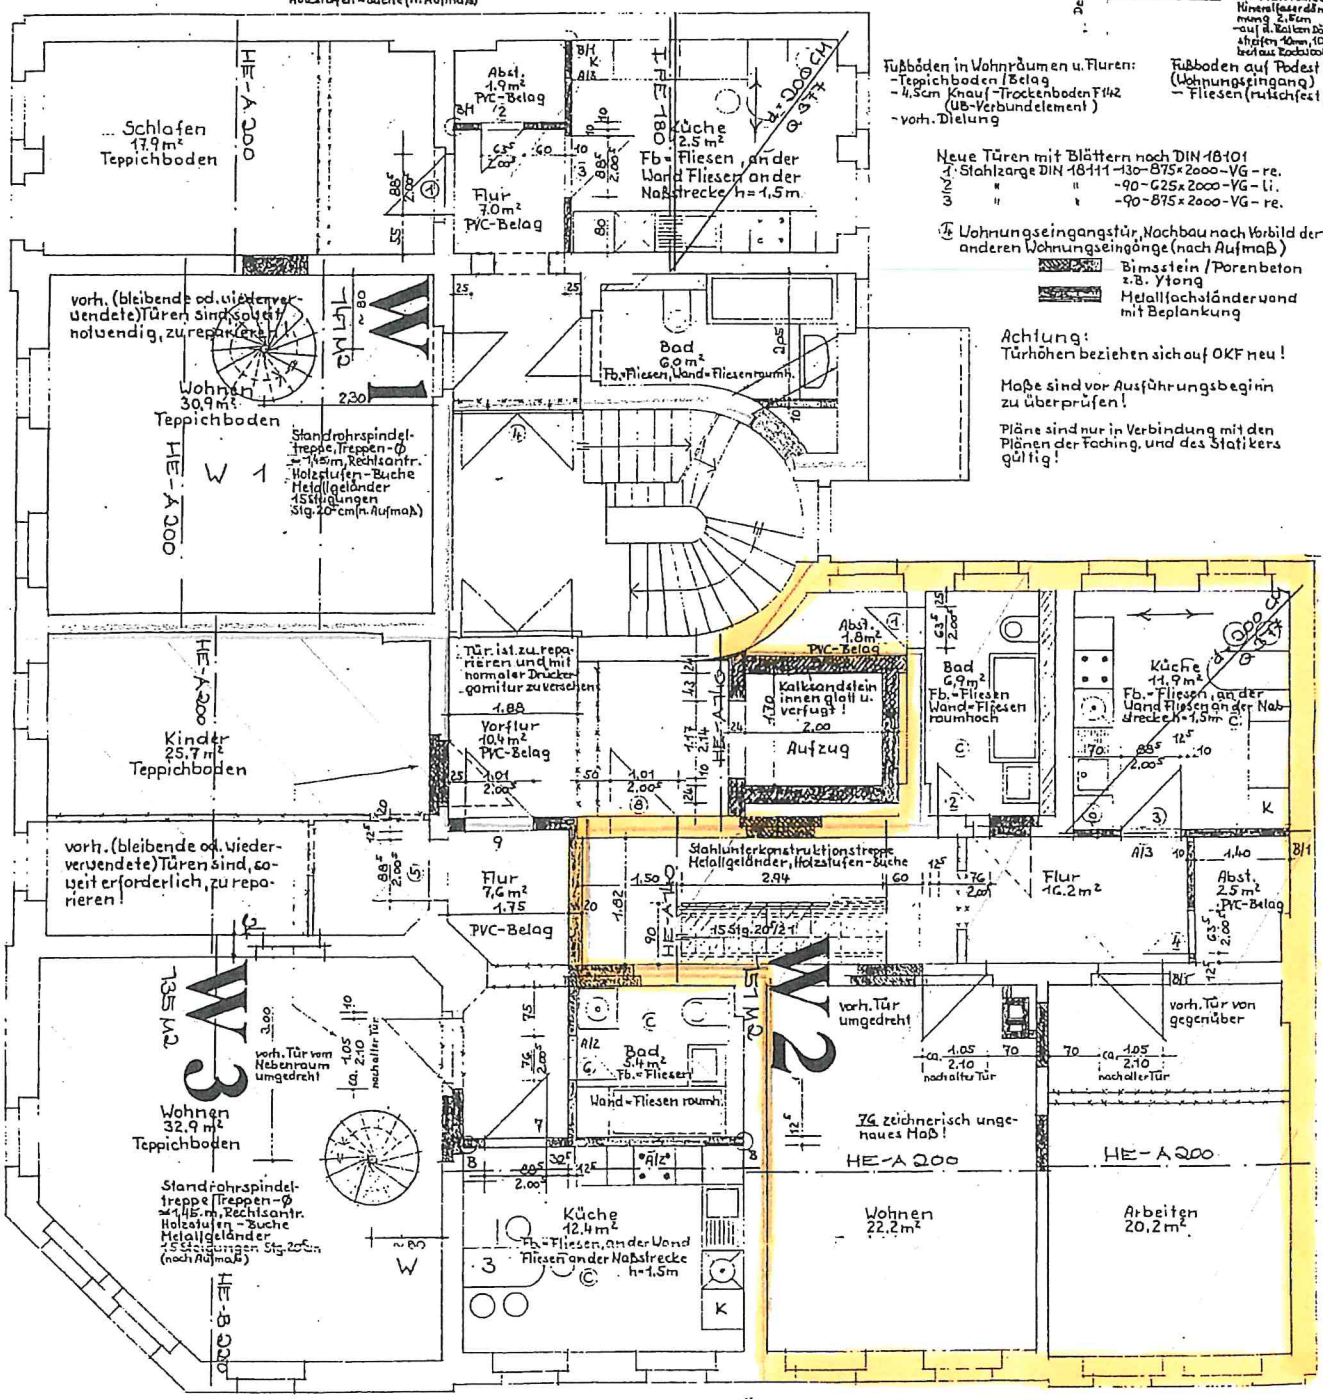

Neue Türen mit Blättern nach DIN 18101
1. Stahlzarge DIN 18111-E-G25×2000-VG-li.
2. " " -E-750×2000-VG-re.
3. " " -90-875×2000-VG-li.
4. " " -90-625×2000-VG-re.
6. Stahlzarge DIN 18111-130-750×2000-VG-li.
7. " " -130-875×2000-VG-li.

Wohnungsabschlußtüren nach DIN 18105
8. Tür DIN 18105-27-1000×2000-re.
9. Tür " -27-1000×2000-re.

4. Obergeschoß

Detail A/1-Vertikalschnitt-Deckenanschl. M.1:20



Detail A/4-Vertikalschnitt-Fußbodenanschl. M.1:20

Detail B/1-Wandanschluß M.1:5



Detail C-Fußboden i.d. Dusche
Fußbodenaufbau auf
Holzbalkendecke M. 1:5
(vorh. Dielung ausbauen)



- Fliesen i. Dünnbett
- Abdichtung aus Spachtelmasse Kryton STP 12, an d. Wänden 20cm hochgezogen, Sockelanschluß mit Gewebe versehen.
- Anhydritestrich 6cm, auf Lehm-Schwalbennachtsplatten
- zwischen d. Balken Mineralfaserdämmung 2.5cm, auf d. Balken Dämmstreifen 10mm, 10cm breit aus Rockwool

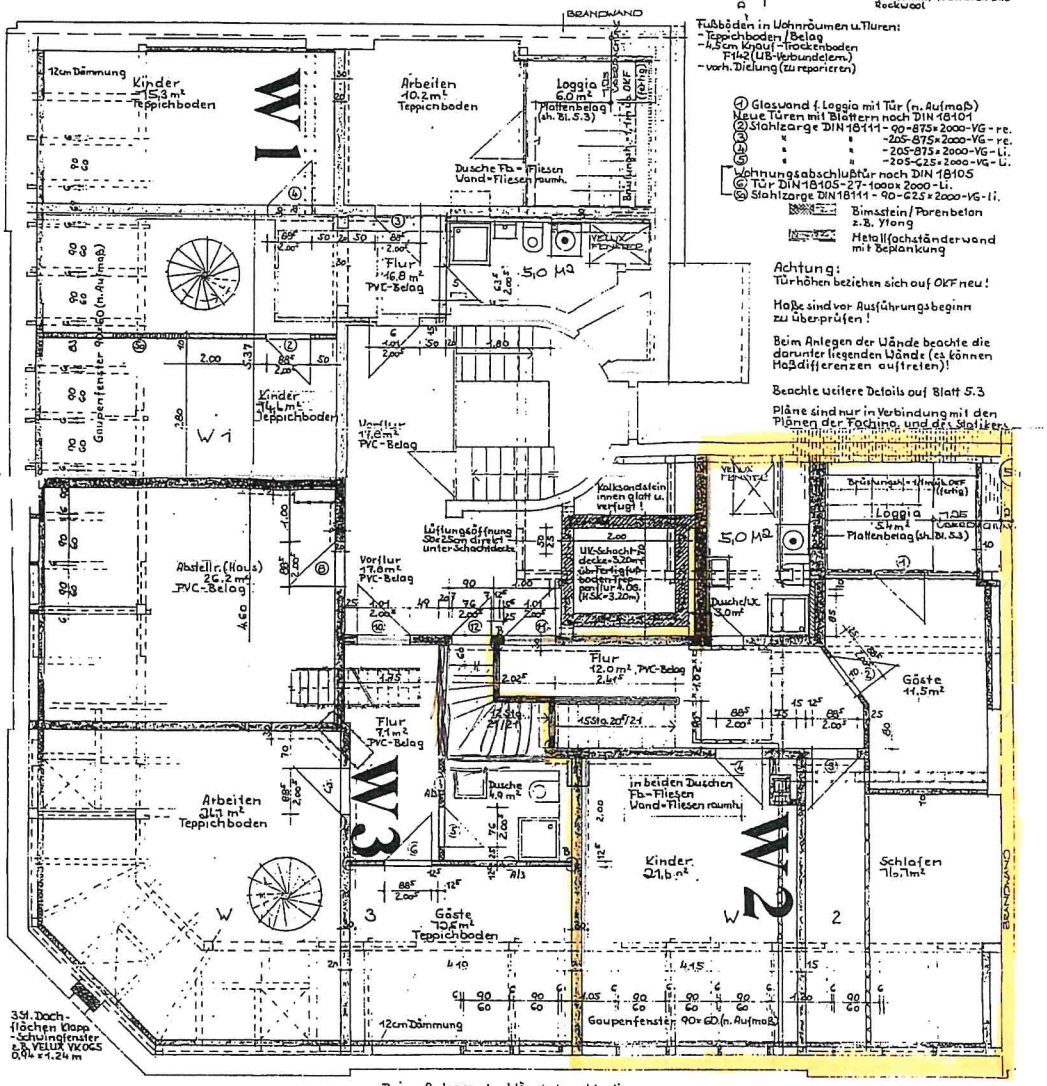

Fußböden in Wohnräumen u. Türen:
- Teppichboden / Belag
- 4,5 cm Knauf-Trockenboden F142 (UB-Verbundelem.)
- vorh. Dielung (zu reparieren)

1. Glaswand f. Loggia mit Tür (n. Aufmaß)
Neue Türen mit Blättern nach DIN 18101
2. Stahlzarge DIN 18111 - 90-87,5 x 2000-VG-re.
3. " " " -20,5-87,5 x 2000-VG-re.
4. " " " -20,5-87,5 x 2000-VG-Li.
5. " " " -20,5-62,5 x 2000-VG-Li.
Wohnungsabschlußtür nach DIN 18105
6. Tür DIN 18105-27-1000 x 2000-Li.
7. Stahlzarge DIN 18111 - 90-62,5 x 2000-VG-Li.

Bimsstein / Porenbeton z.B. Ytong

Metallständerwand mit Beplankung

Achtung:
Türhöhen beziehen sich auf OKF neu!

Maße sind vor Ausführungsbeginn zu überprüfen!

Beim Anlegen der Wände beachte die darunter liegenden Wände (es können Maßdifferenzen auftreten)!

Beachte weitere Details auf Blatt 5.3

Pläne sind nur in Verbindung mit den Plänen der Faching. und der Statiker.

Beim Anlegen der Wände beachte die darunter liegenden Wände (es können Maßdifferenzen auftreten)!

5. Obergeschoß

POSTPLATZ 11

WOHN- UND GESCHÄFTSHAUS
GÖRLITZ
UMBAU M. 1:100
GRUNDRISS
5. OBERGESCHOSS

7

Jack 9/94